HYDROIZOLACE VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 1 WTA

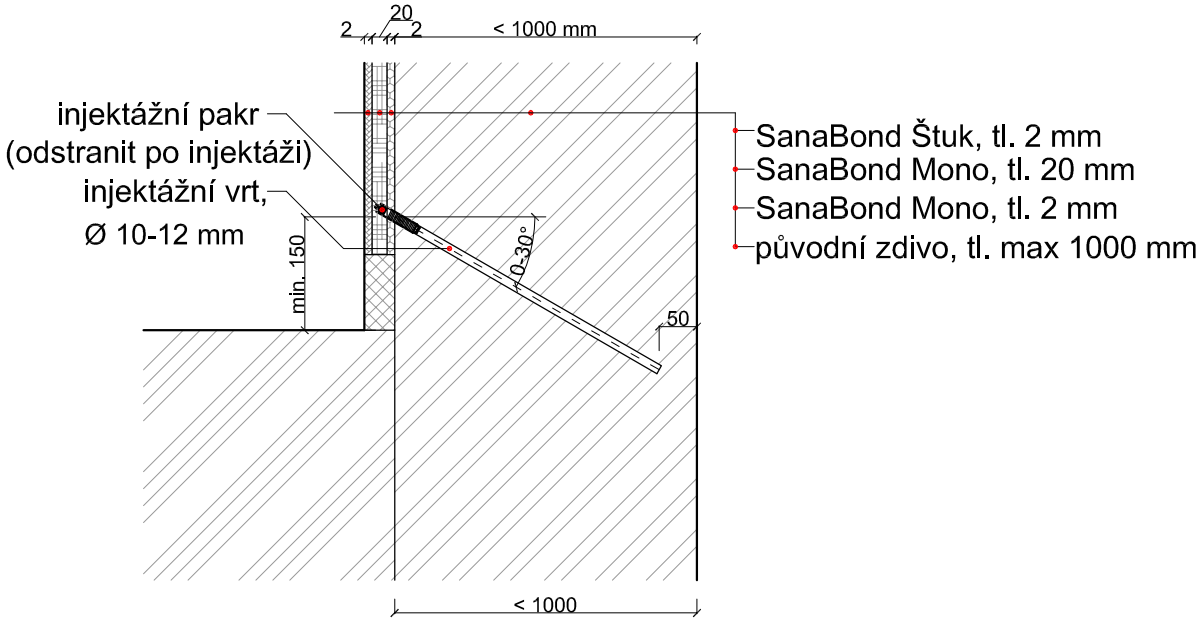

POPIS MATERIÁLŮ:

Sanační omítky: SanaBond Mono - sanační postřik, tl. 2 mm
SanaBond Mono - sanační omítka, tl. 20 mm
SanaBond Štuk - sanační štuk, tl. 2 mm

Injektážní pakry jsou rozmístěny po celé délce sanované konstrukce v osové vzdálenosti 120 mm.

Injektážní látky - použití v závislosti na vlhkosti zdiva					
Stupeň zavlhčení zdiva Ψ [%]	ResiInjekt SI	ResiInjekt DI	ResiInjekt ME	ResiInjekt Cream	ResiInjekt VS
95	1:12	X	X	X	Je vhodný - neředí se
80	1:13	X	1:9	Je vhodný - neředí se	Je vhodný - neředí se
60	1:16	1:9	1:10	Je vhodný - neředí se	Je vhodný - neředí se
<50	1:20	1:9	1:14	Je vhodný - neředí se	Je vhodný - neředí se

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax Group s.r.o
Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
tel.: +420 412 517 870
email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval:	Obsah:	Datum:
Stanislav Canini	Chemická injektáž zdiva a sanační omítka pro zdivo do tloušťky 1000 mm - sanace typu 1.	5/2015
Kontroloval:		Měřítko:
Vladimír Doležal		1:10
Formát:		
A4		
Název výkresu:		Číslo výkresu:
HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - HYDROIZOLACE VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI		4.1.1
		Část:
		Sanace zdiva